



**Montage instructie**  
**Assembly instructions**  
**Instructions de montage**  
**Návod k montáži**


**Rookgasklep (overdruk)**  
**Flue gas damper (overpressure)**  
**Clapet de gaz brûlés (surpression)**  
**Komínová klapka (pro přetlak)**

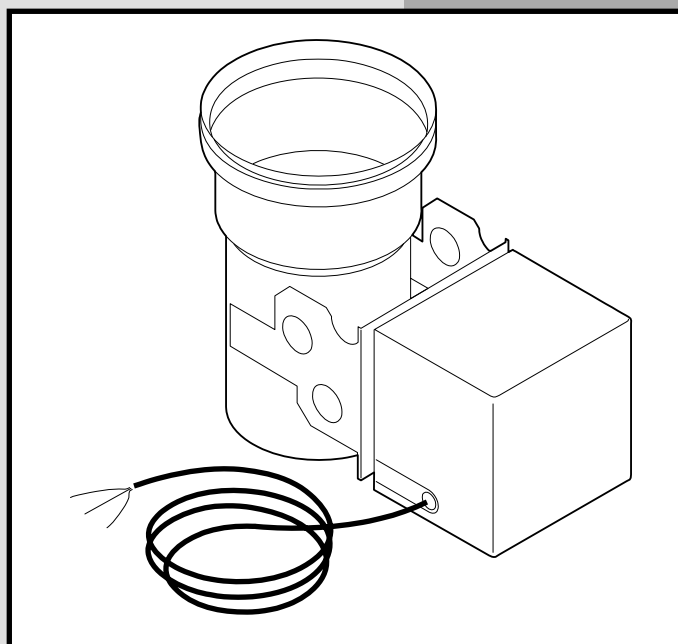

65, 85, 115 kW

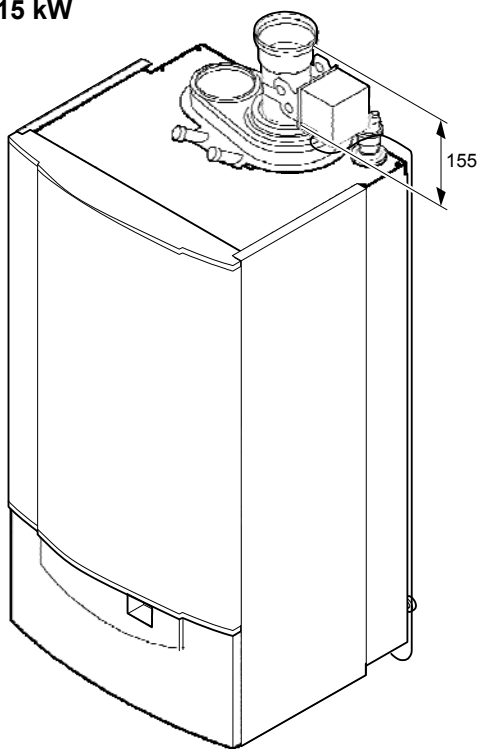


45 kW

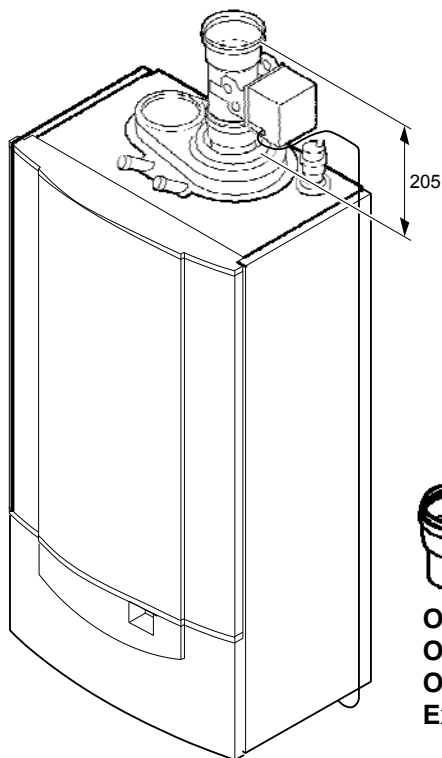


Optie  
Option  
Option  
Extra


Inhoud verpakking  
Set contents  
Contenu du jeu  
Obsah dodávky

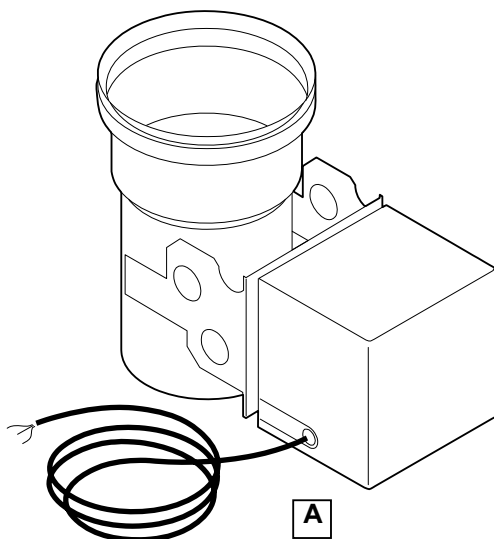

A






B













C

INGESTELD OP:  
ADJUSTED FOR:  
EINGESTELLT AUF:  
NASTAVENO NA: ART. NR.47319


D

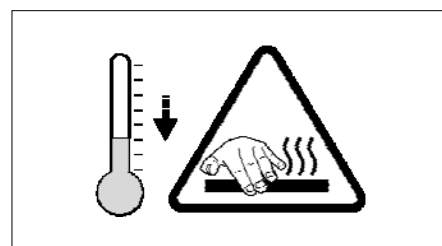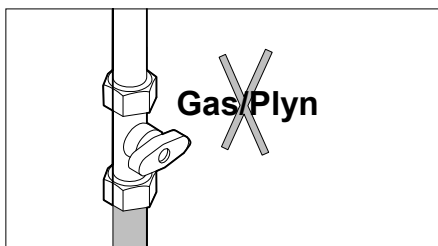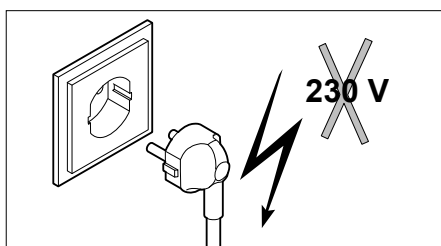

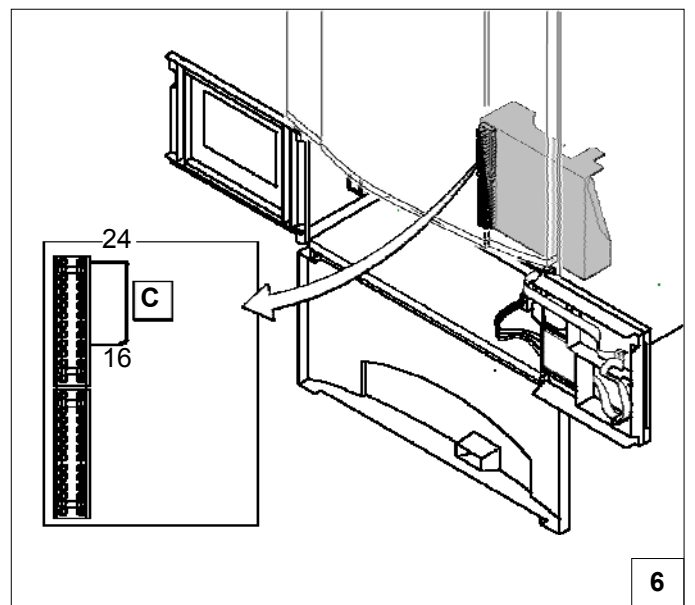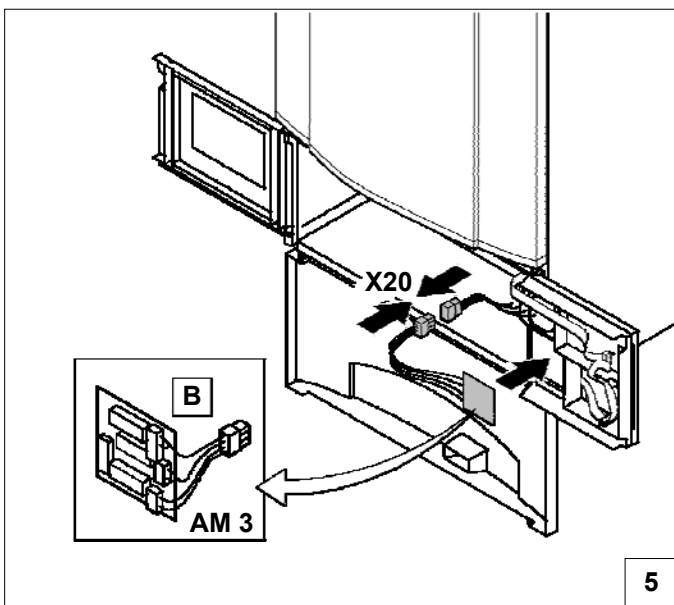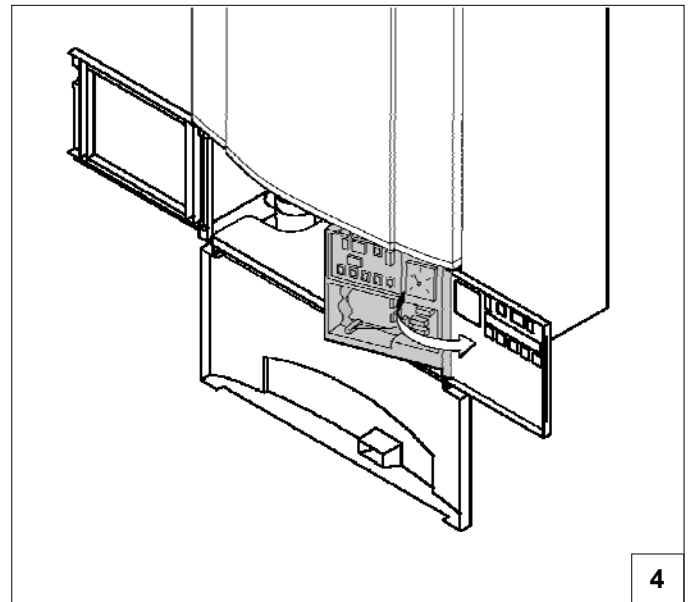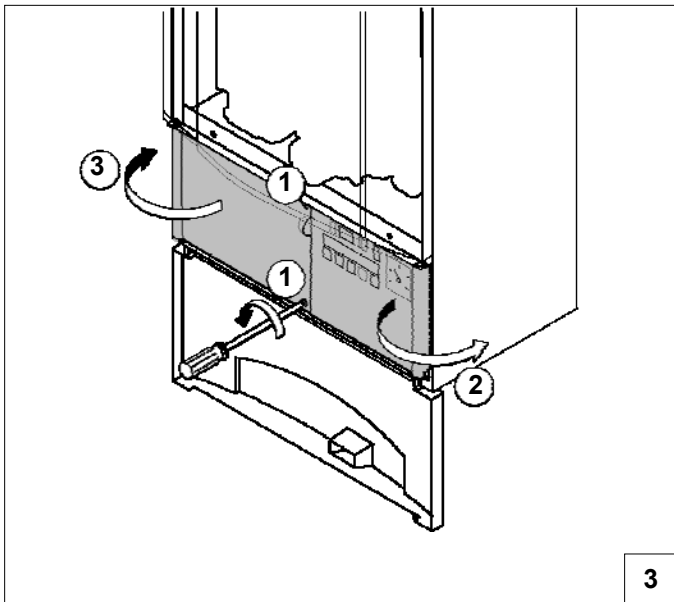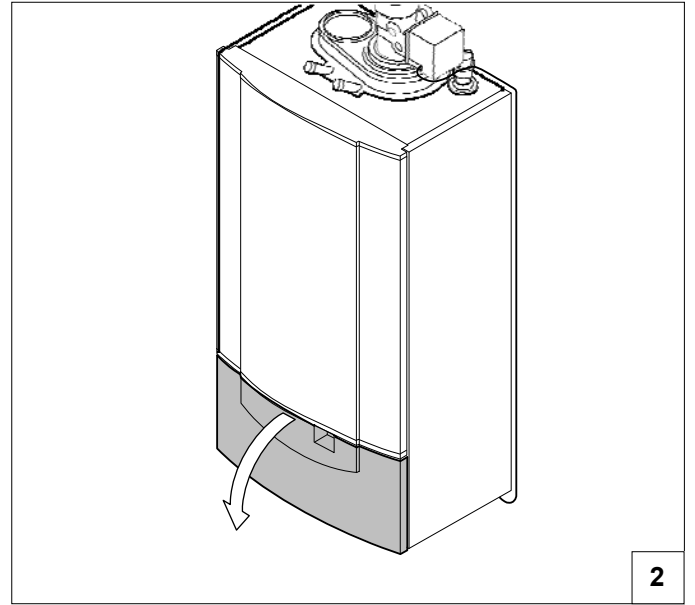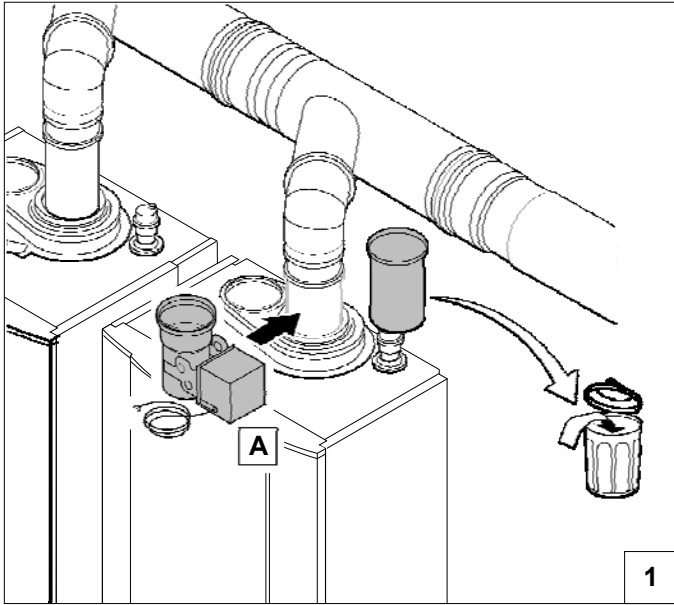

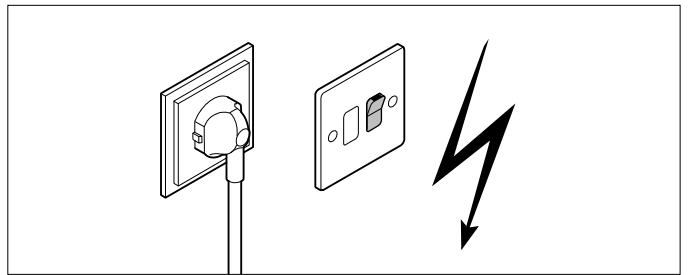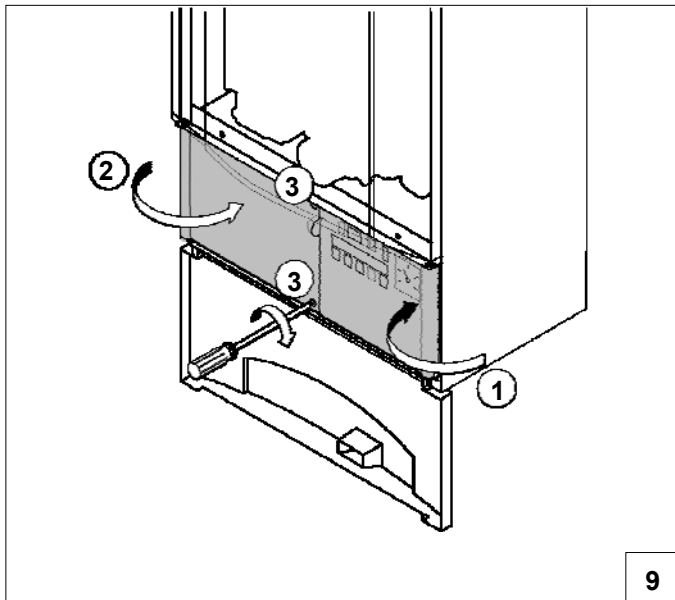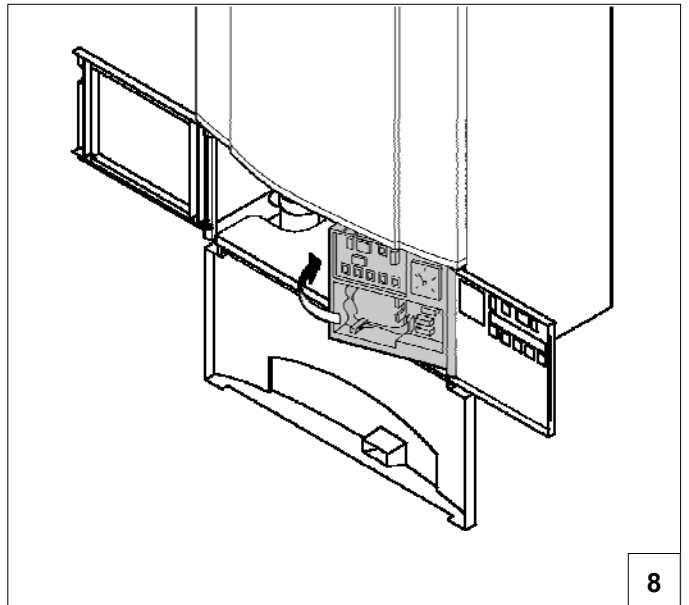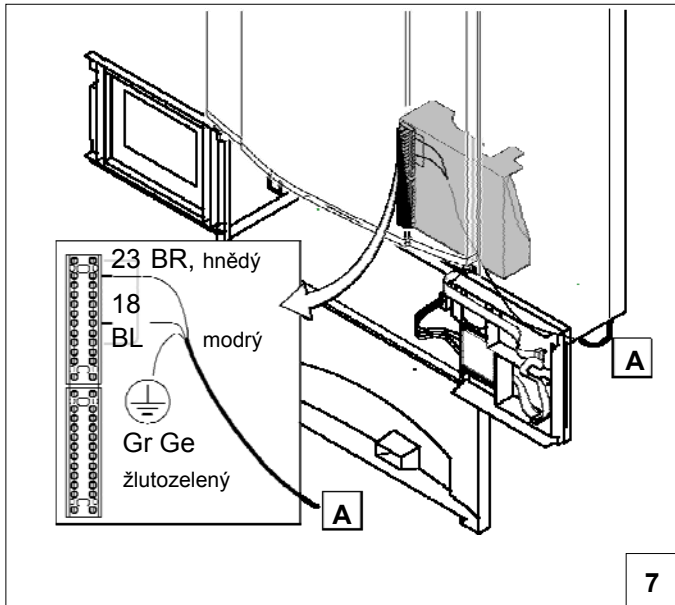

INGESTELD OP:	
ADJUSTED FOR:	
EINGESTELLT AUF:	
NASTAVENO NA:	ART. NR.47319

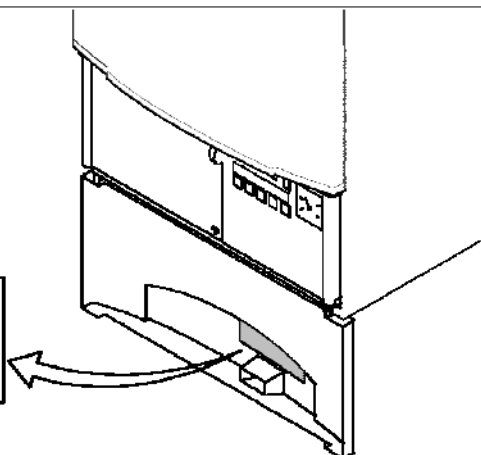

**D**

Indien deze Ketel is aangesloten op een gezamenlijke rookgasafvoer met 50 Pa overdruk, zal het deellastoerental (Parameter 7) en het starttoerental (Parameter H) als volgt moeten worden ingesteld op (vermeld deze op de sticker);

If this Boiler is connected to a common flue gas discharge with overpressure of 50 Pa, the partial load speed (parameter 7) and the start speed (parameter H) must be set as follows (indicate this on the sticker);

Si cette chaudière est connectée à une évacuation des gaz brûlés commune avec une surpression de 50 Pa, le nombre de rotations à petite allure (paramètre 7) et le nombre de rotations de départ (paramètre H) devront être réglés comme suit (à mentionner sur l'autocollant);

Pokud je kotel Bergen Master Line připojen do společného odvodu spalin s přetlakem 50 Pa, musí být otáčky nízkého výkonu (Parametr 7) a otáčky startu (Parametr H) nastaveny podle následující tabulky (nastavení zaznamenejte na přiložený štítek a nalepte do kotle);



	P7	P8
Bergen 45	1800	2500
Bergen 65	1800	2500
Bergen 85	1900	2500
Bergen 115	1900	2500

**Opmerking;** Voor de rookgasklep wordt het relais voor bedrijfsmelding / extra gasklep aansturing gebruikt. De relais voor storingsmelding en driewegklep / boilerpomp aansturing blijven beschikbaar.

**Note;** The flue gas damper uses the relay for the operation signal/extra gas damper control. The relays for the failure signal and the three-way valve/DHW pump control remain available.

**Remarque** pour le clapet des gaz brûlés utilisez le relais pour la signalisation de fonctionnement ou un pilotage supplémentaire du clapet des gaz. Les relais pour le pilotage du signal de dérangement et de la vanne à 3 voies / pompe du ballon restent disponibles.

**Poznámka;** Pro ovládání klapky je použito relé určené pro hlášení provozu / ovládání externího třicestného ventilu. Relé pro hlášení poruchy / řízení třicestného ventilu / řízení čerpadla zůstává k dispozici.

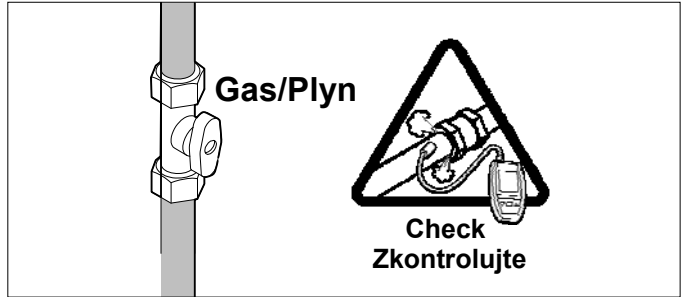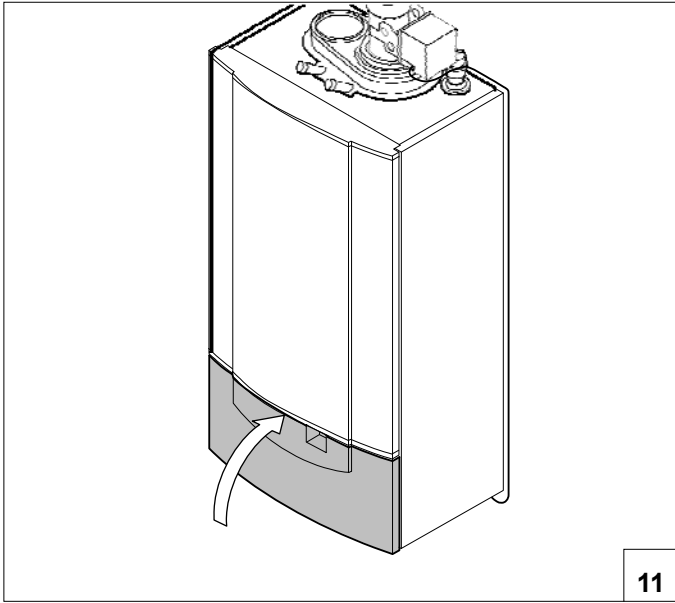




© **Copyright**

Všechny technické informace uvedené v tomto návodě,  
včetně všech grafických podkladů a technických popisů jsou vlastnictvím  
výrobce a nelze je bez jeho výslovného písemného souhlasu dále použít k jiným účelům.

Všechny změny vyhrazeny.



117878